


神奈川県安全防災局危機管理部工業保安課 監修

高圧ガス保安法令Q&A集

<第4集>

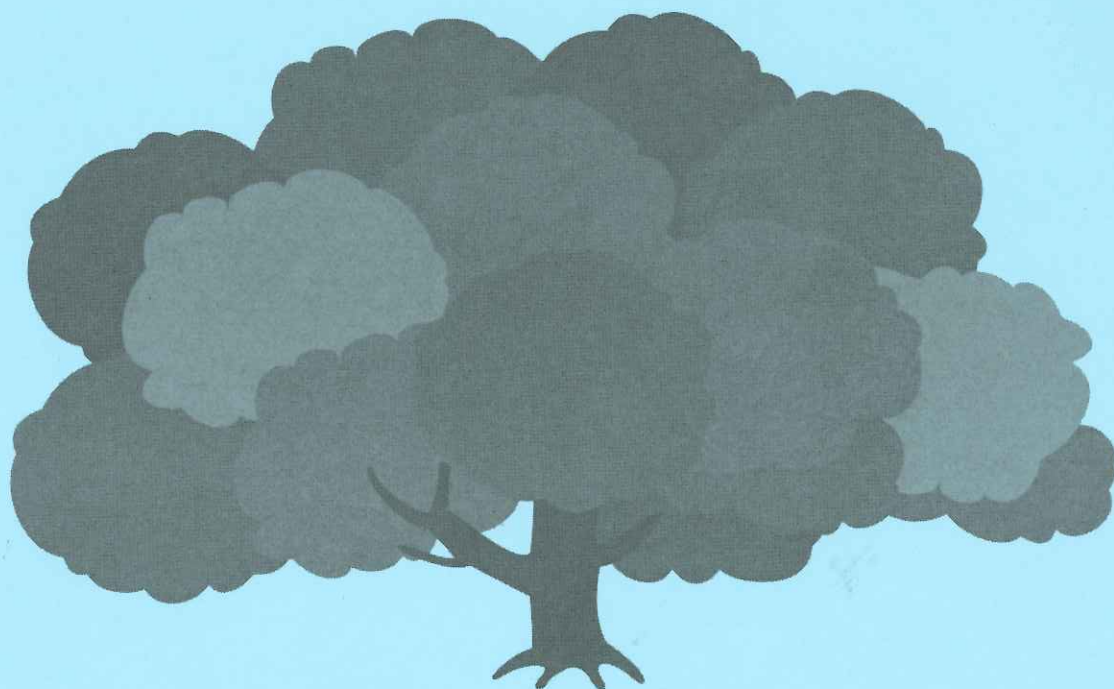

平成24年10月

一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会

目次（第4集）

本書の使い方・留意事項

167	高圧ガスの免状の種類	1
168	高圧ガス製造保安責任者の免状の種類	2
169	販売主任者の免状	3
170	高圧ガス作業主任者免状及び高圧ガス製造保安責任者免状について	4
171	高圧ガスの免状の取得方法	5
172	高圧ガスの免状の試験科目の一部免除	7
173	免状の交付	9
174	免状を紛失した場合等	10
175	免状交付申請に係る経験証明書について	12
176	免状の書換	13
177	免状へのガス名（ガス区分）の追加	14
178	免状の更新手続きについて	15
179	神奈川県収入証紙の売り場	16
180	保安統括者等代理者の複数の選任	17
181	保安統括者等の代理者の兼務	18
182	保安係員代理者の講習義務	19
183	保安係員等の外部委託	20
184	容器検査主任者の知識経験	21
185	水溶液が「液化ガス」に該当する場合について	22
186	オートクレーブの法適用について	23
187	特定設備の範囲について	24
188	高圧ガス事故の定義について	25
189	熱交換器からの水漏れ時について	26
190	減圧弁の取替えに係る手続きについて	27
191	変更許可申請時の添付資料について	29
192	保温材止め板の更新	30
193	既存設備の補修の範囲について	31
194	安全弁の取替えに係る手続きについて	32
195	流量計のタイプ変更	33
196	アクチュエーターの設置	34
197	メカニカルシールの取替え	35
198	熱交換器のプラグ打ち	36
199	充てん容器直結のフレキ管の範囲について	37
200	フレキシブルチューブの強度確認について	39
201	特定設備の強度について	40
202	気密試験等に使用するローリー等に係る手続き	41
203	撤去した設備の再使用	42
204	認定期限内での設備の再使用に必要な検査について	43
205	認定期限を過ぎた設備の使用に必要な検査について	44
206	非認定品の新設に係る手続きについて	45
207	材質変更を伴う場合の認定品への変更について	46
208	溶接補修後の開放検査	47

209	耐圧試験圧力について	48
210	保安検査日について	49
211	保安検査時の休止機器の取扱について	50
212	二酸化硫黄のじょ限量	51
213	熱交換器に付属する冷凍設備について	52
214	いわゆる「特認」に係る手続きについて	53
215	コンビ則適用事業所の定義について	55
216	コンビ則適用の高圧ガス製造施設に係る保安距離	56
217	燃焼熱量の計算対象ガス	58
218	計器室に係る基準	59
219	既存導管の取替え	60

分野別索引

第4集発行以降に発生した見直し事項については、当協会ホームページをご覧ください。または、当協会にお問合せください。

協会 HP <http://www.kana-hpga.or.jp>